出図
東京シルクバルブ協会
技術部

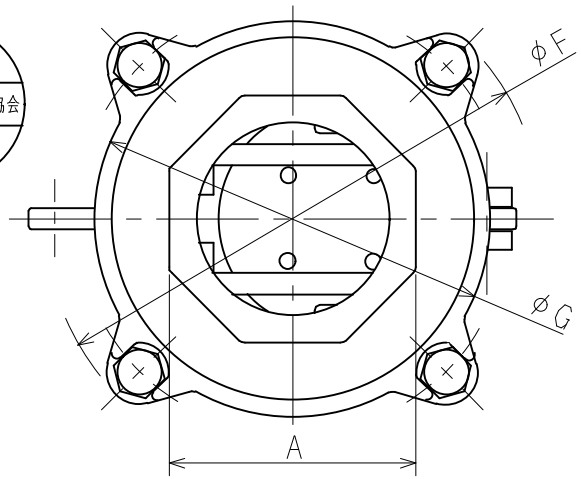

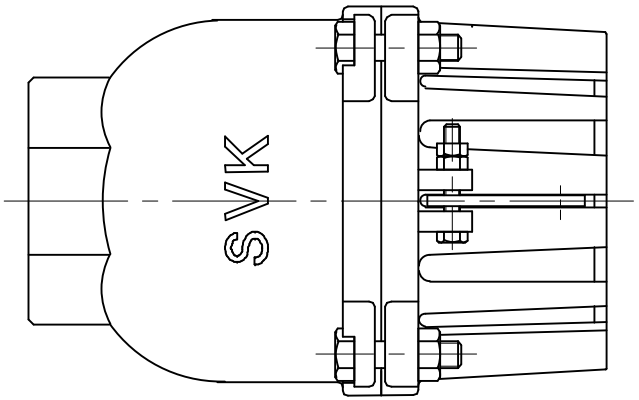

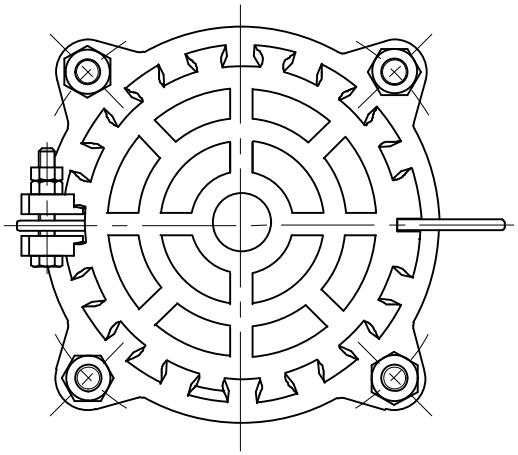

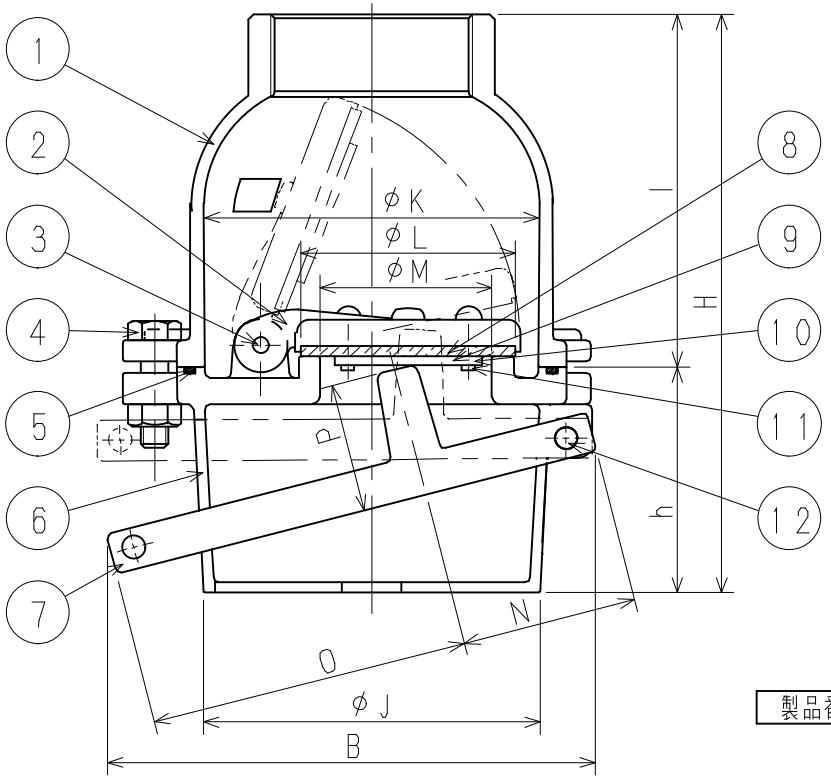

寸法表

口径	呼び	A	B	F	G	H	h	I	J	K	L	M	N	O	P	弁開度	重量(kg)	セット数
40	1½	60	129	140	110	170	64	106	93	87	55	41	53	79	39	17°	3.00	8
50	2	73	145	161	125	176	65	111	108	101	65	51	60	88	40	17°	3.90	8
65	2½	86	165	186	148	197	71	126	126	123	80	64	60	110	40	17°	5.31	4
80	3	101	196	206	169	240	88	152	150	147	95	81	76	125	53	17°	7.75	2
100	4	127	209	221	185	260	97	163	155	161	117	101	80	135	54	17°	9.28	2

※ネジ規範(JIS B 0203 管用テーパねじ)

部品名称

番号	名称	材質	メーカー
1	弁箱	SCS13	東京シルク
2	弁体	SCS13	東京シルク
3	弁棒	SUS304	東京シルク
4	ボルト・ナット	SUS304	購入品
5	Oリング	NBR	(株)AWIマッハ
6	ストレーナ弁座	SCS13	東京シルク
7	レバー	SCS13	東京シルク
8	ゴムパッキン	NBR	(株)AWIマッハ
9	押え板	SUS304	東京シルク
10	デスタントピース	SUS304	東京シルク
11	ボルト	SUS304	購入品
12	ボルト・ナット	SUS304	購入品

※No.5.Oリング 及び No.8.ゴムパッキンは消耗品として標準在庫品

製品番号

フートバルブ記号	−	口径
SVK	−	40

技術資料 (全口径共通要綱)

1. 耐圧設定値 :0.99MPa(10kgf/cm²)
2. 全数検査要綱:水圧1.1MPa(11kgf/cm²)にて20分保持し漏れ異常なき事
3. 全数検査要綱:満水にて12時間放置した後、漏れ異常なき事
4. 関連規格要綱:バルブの検査通則(JISB2003-1987)

⚠ ※	※	お客様名 USER ※※ 殿		材質 MATERIAL ※	個数 QUANTITY ※
品番 PART NO. ※		注 捻込型ステンレスフートバルブ SVK-40~100	図面サイズ SIZE A3	表面処理 SURFACE TREATMENT ※	尺度 SCALE (FREE)
品名 PART NAME ※			日付 DATE 20050928	図面名 TITLE 概観図 SVK(捻込型フート)	
特記: Foot Valve(SCS13)	TOKYO SILK 東京シルクバルブ協会 TOKYO SILK Valve Association			図番 DRAWING No SVK40-100ZZ12	ユニット区分 ZZ